


Температурный график ТЭЦ МУП «ЯТЭК» 115 – 70 °С со срезкой до 100 °С.

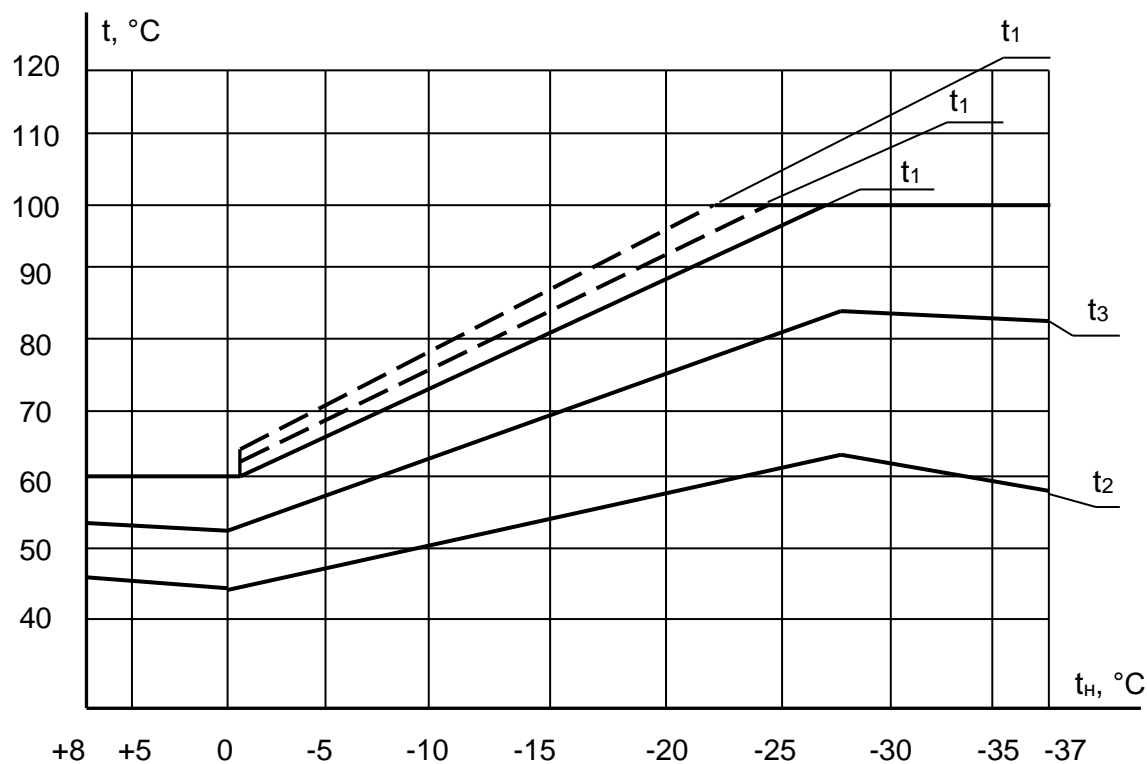

t_n °C	t_1 °C	t_1 °C	t_1^* °C	t_3 °C	t_2 °C	t_n °C	t_1 °C	t_1 °C	t_1^* °C	t_3 °C	t_2 °C
+8	60,0	60,0	60,0	54,1	46,6	-15	82,3	85,4	88,5	70,0	54,6
+7	60,0	60,0	60,0	53,9	46,3	-16	83,8	87,0	90,2	71,2	55,4
+6	60,0	60,0	60,0	53,7	45,9	-17	85,3	88,6	91,9	72,3	56,1
+5	60,0	60,0	60,0	53,6	45,5	-18	86,9	90,2	93,5	73,5	56,9
+4	60,0	60,0	60,0	53,4	45,2	-19	88,4	91,8	95,2	74,7	57,6
+3	60,0	60,0	60,0	53,3	44,8	-20	89,9	93,4	96,9	75,9	58,3
+2	60,0	60,0	60,0	53,1	44,5	-21	91,4	95,0	98,5	77,0	59,0
+1	60,0	60,0	60,0	52,9	44,1	-22	92,9	96,5	100,0	78,2	59,7
0	60,0	60,0	60,0	52,8	43,8	-23	94,4	98,1	100,0	79,3	60,5
-1	60,1	62,1	64,1	52,7	43,5	-24	95,9	99,7	100,0	80,5	61,2
-2	61,7	63,8	65,9	54,0	44,4	-25	97,4	100,0	100,0	81,6	61,9
-3	63,4	65,5	67,7	55,3	45,2	-26	98,9	100,0	100,0	82,7	62,6
-4	65,0	67,2	69,5	56,5	46,0	-27	100,0	100,0	100,0	83,6	63,0
-5	66,6	68,9	71,2	57,8	46,8	-28	100,0	100,0	100,0	83,4	62,6
-6	68,2	70,6	73,0	59,1	47,7	-29	100,0	100,0	100,0	83,2	62,3
-7	69,8	72,3	74,7	60,3	48,5	-30	100,0	100,0	100,0	83,1	61,9
-8	71,4	73,9	76,5	61,5	49,3	-31	100,0	100,0	100,0	82,9	61,6
-9	72,9	75,6	78,2	62,8	50,0	-32	100,0	100,0	100,0	82,8	61,2
-10	74,5	77,2	80,0	64,0	50,8	-33	100,0	100,0	100,0	82,6	60,9
-11	76,1	78,9	81,7	65,2	51,6	-34	100,0	100,0	100,0	82,4	60,5
-12	77,6	80,5	83,4	66,4	52,4	-35	100,0	100,0	100,0	82,3	60,2
-13	79,2	82,1	85,1	67,6	53,1	-36	100,0	100,0	100,0	82,1	59,8
-14	80,7	83,8	86,8	68,8	53,9	-37	100,0	100,0	100,0	82,0	59,4

t_n - температура наружного воздуха.

t_1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при ветре до 5 м/с.

t_1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при ветре до 10 м/с.

t_1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при ветре до 15 м/с.

t_3 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе после смешительного устройства (элеватор, подмешивающий насос).

t_2 - температура сетевой воды в обратном трубопроводе.